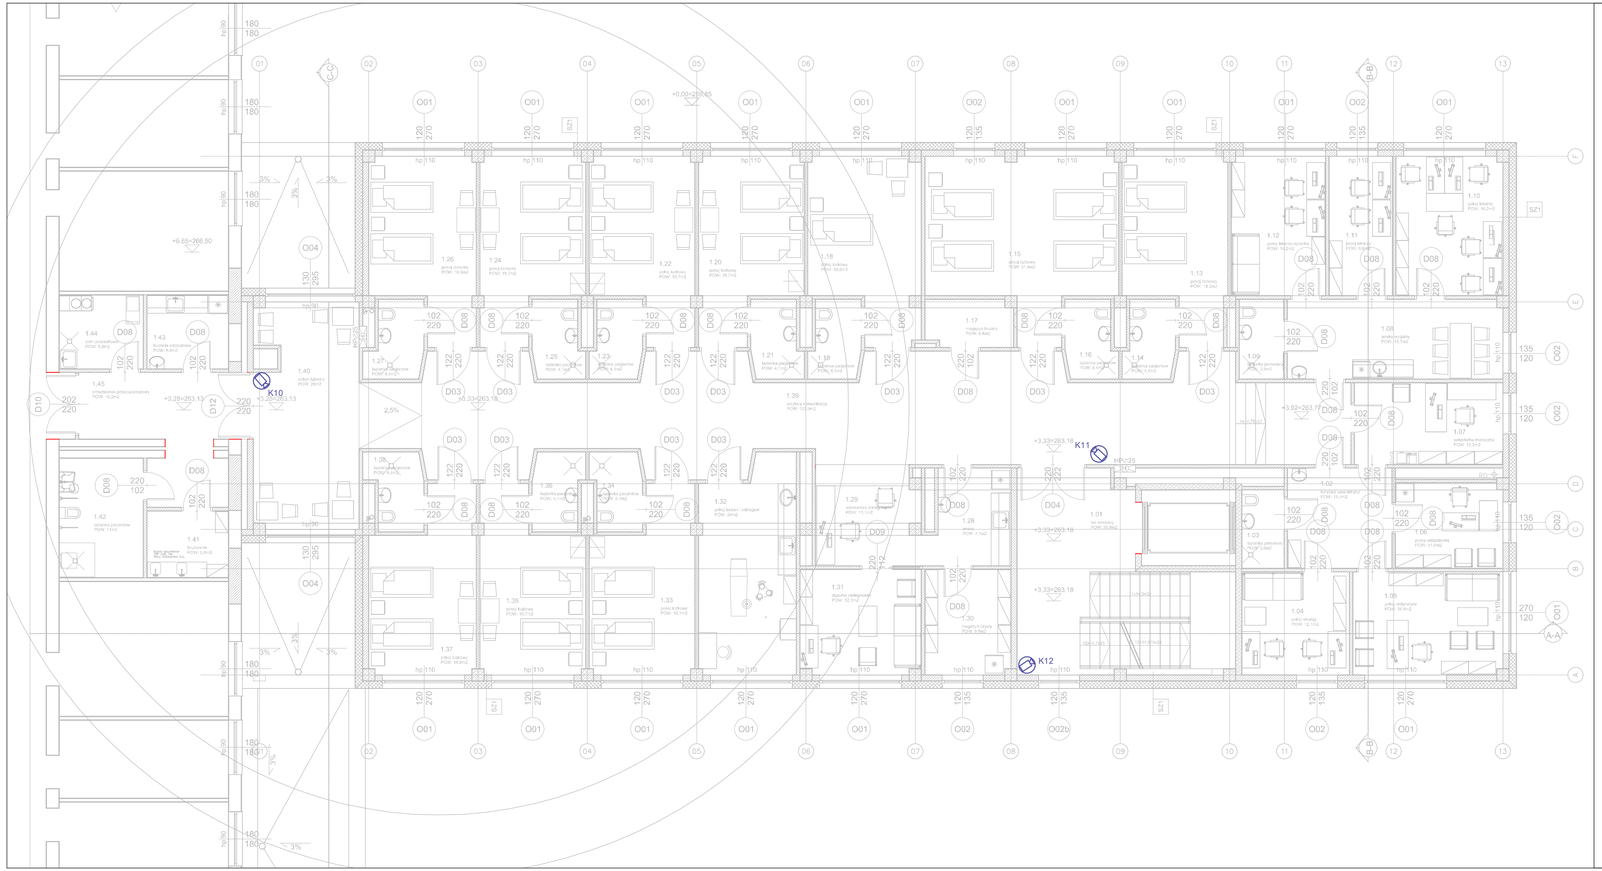

LEGENDA	
	Kamera zewnętrzna 2MPX 1920x1080, IR, kąt widzenia 2.8~12mm, zasilanie PoE, IP66. Wysokość montażu h=4,2m
	Kamera wewnętrzna 2MPX 1920x1080, IR, kąt widzenia 2.8~12mm, zasilanie PoE, IP66.

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 894, fax. 0 62 72 15 795
oraz oddział: ul. Cieplna 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax. 0 71 78 28 794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522315

nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	
adres inwestycji:	dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 Biskupice k.m.5	
projektant: specjalność instalacyjna:	mgr inż. Wojciech Gąsiorek WKP/0392/PWOE/12 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis:
sprawdzający: specjalność instalacja:	mgr inż. Krzysztof Kaziemierz Just WKP/0175/POOE/09 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	podpis:
asystent projektanta:	mgr inż. Adam Niezgódka	podpis:
temat rysunku:	Instalacja monitoringu CCTV IP - piętro I	

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
elektryczna	czerwiec 2017	PB	-	1:100	IT-02